


## HYDRANT NA PRZYŁĄCZU T12

### ZESTAWIENIE:

- 1 - trójnik PVC - Dz/dz = 90/90 mm - np. pod. WAVIN - 1 szt.
- 2 - tuleja jednokołnierzowa PE Dn=90 - np. pod. WAVIN - 1 szt.
- 3 - zasuwka kołnierzowa z miękkim klinem Dn=80 - np. pod. AVK - 2 szt.
- 4 - króciec dwukołnierzowy PVC U Dz=90
- 5 - kolano stopowe Dn=80 np. typ MULTI/JOINT pod. WAVIN - 1 szt.
- 6 - hydrant p. poż. nadziemny Dn=80 - np. pod. AVK - 1 szt.
- 7 - redukcja mufowa, PE - Dz/dz = 90/63 mm - np. pod. WAVIN - 1 szt.
- 8 - redukcja mufowa, PE - Dz/dz = 63/40 mm - np. pod WAVIN - 1 szt.

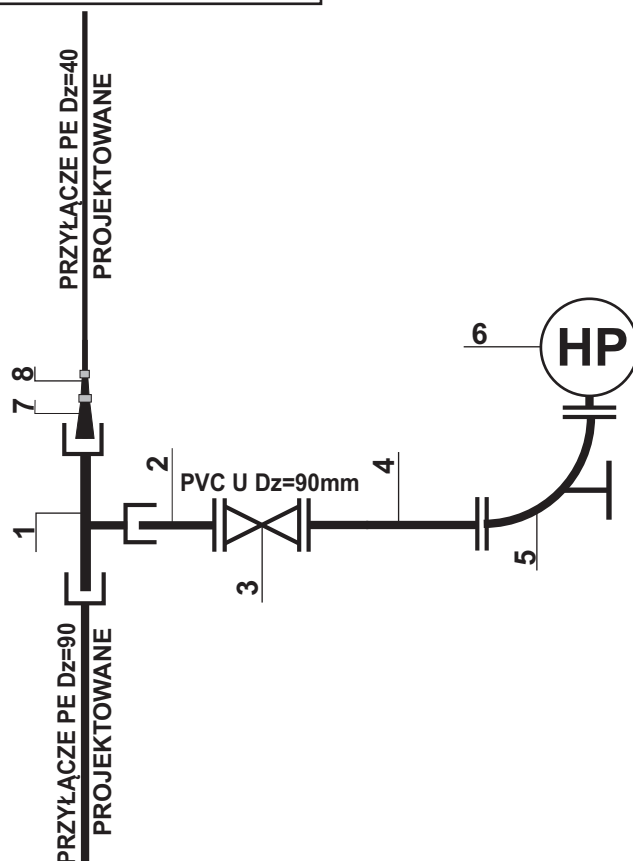

Inwestor:

**GMINA STRACHÓWKA POW. WOŁOMIN**

Opracował:

**USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE**



inż. Ryszard Łada  
ul. Wolności 16/3, 22-100 Chełm  
tel./fax: 82 563 75 68; 605 403 047  
e-mail: ryszard.lada1@poczta.fm

Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA WE WSI ROZALIN

Adres: Rozalin Gmina Strachówka Nr dz. 171/1, 173/2, 272/2  
986/2, 501/1, 102/1 obręb geodezyjny Rozalin  
Dz. Nr 28, 89 obręb geodezyjny Annopol

Rysunek: Schemat montażowy węzła

Specjalność:

instalacyjna - br. sanitarna

Faza:

PROJEKT B. W.

Projektant

br. sanitarna: inż. Ryszard Łada

584/Ch/86

Zespół:

Sprawdził

br. sanitarna: mgr inż. Gerard Łada

LUB/0106/  
PWOS/06

Data:  
04. 2012r.

Skala:

Nr rysunku:

**24**

ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TŁŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

(DZ. U. NR 24 POZ.83 Z 1994 R)