


Minimalna szerokość wykopu:

20 cm+średnica zewnętrzna dla gazociągu montowanego nad wykopem

40 cm+średnica zewnętrzna dla gazociągu montowanego w wykopie

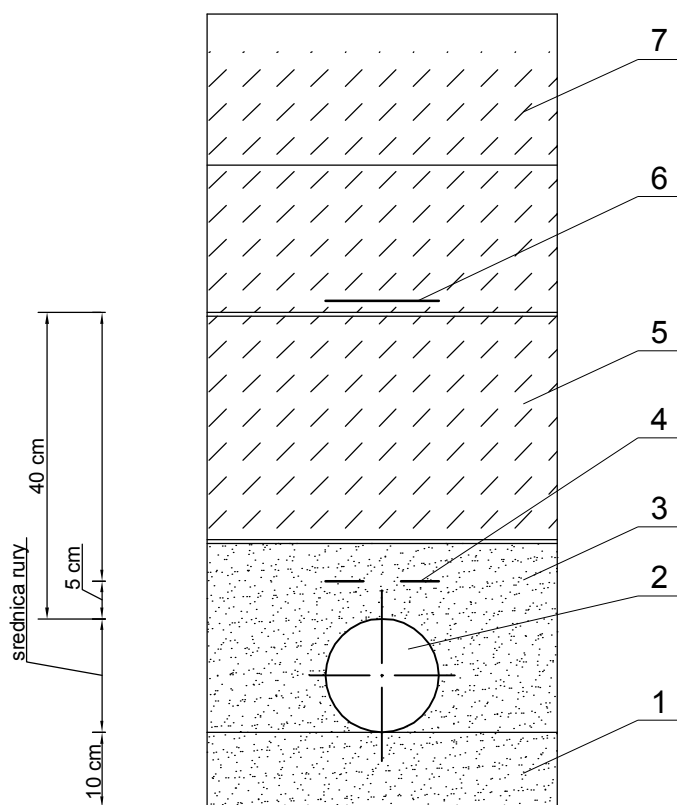

1- podsypka piaskowa

2- gazociąg PE 25

3- nadsypka piaskowa

4- taśma lub drut lokalizacyjny wg ZN-G-3001 i ZN-G-3002

5- grunt rodzimy

6- taśma ostrzegawcza w kolorze żółtym wg ZN-G-3001 i ZN-G-3002

7- grunt rodzimy

Faza: <b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>	
Temat: <b>REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JADWISIN</b>	
Inwestor: GMINA STRACHÓWKA, UL. C. K. NORWIDA 6, 05-282 STRACHÓWKA	
Lokalizacja: Pow. wołomiński, Gm. Strachówka, wieś Jadwisin, dz. nr: 179	Nr ark.: <b>S-8</b>
Branża: <b>SANITARNA</b>	Skala: <b>1:100</b>
Nazwa rysunku: <b>SCHEMAT UŁOŻENIA W ZIEMI</b>	Data: LISTOPA 2012
Projektant: mgr inż. Bartosz Kowalczyk upr. nr: MAZ/0515/POOS/06	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Piotr Grajewski upr. nr: MAZ/0210/PWOS/09	Podpis:
<div><div> <b>Archi design</b> Karolina Szerszenowicz</div><div>ARCHIDESIGN Karolina Szerszenowicz Ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Mińsk M NIP: 822-187-60-25</div></div>	